


Sortie de toit VMC Ubiflu 2 universel anthracite avec multidiam

Référence : 15380304

Présentation du produit



- Sortie de toit permettant d'extraire l'air, idéal pour la ventilation de chute, l'extraction de hotte de cuisine ou de VMC simple-flux. L'Ubiflu 2 dispose d'un adaptateur de diamètres Multidiam
- permettant de nombreuses applications :
 - Ø100 - 110 mm : création d'une ventilation de chute
 - Ø125 mm : raccordement de hotte de cuisine
 - Ø150 - 160 mm : raccordement d'une VMC
- Solin d'étanchéité Ubiflex® permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles
- Avec adaptateur multi-diamètre du Ø100 au Ø160mm
- Faibles pertes de charge

Dimensions produit

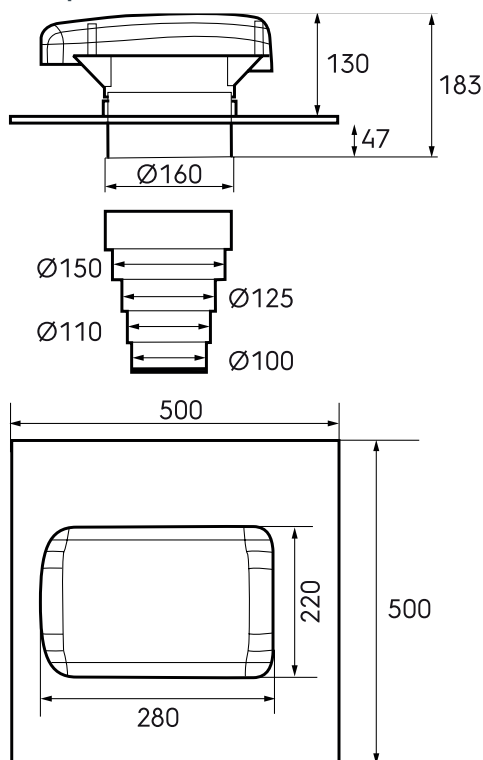

Contenu du kit

Contenu : chapeau, conduit, (Ø 160) ; adaptateur Multidiam Ø100-110-125-150-160mm.

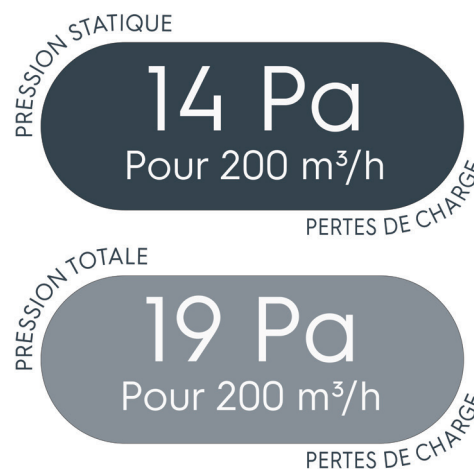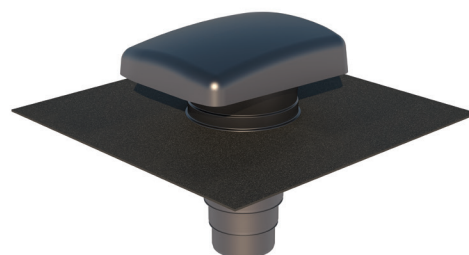

Sortie de toit VMC Ubiflu 2 universel anthracite avec multidiam

Référence : 15380304

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Anthracite
Diamètre	160 mm
Isolé	☒
Sens d'écoulement de l'air	Insufflation / Extraction
Installation	
Type de toit	Pente
Angle du toit (min.)	23 °
Angle du toit (max.)	55 °
Dimensions	
Longueur brute	500 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	183 mm
Poids net	1.64 kg

Sortie de toit VMC Ubiflu 2 universel anthracite avec multidiam

Référence : 15380304



SORTIES DE TOIT UBBINK POUR L'EXTRACTION DE VMC SIMPLE ET DOUBLE-FLUX

La performance des sorties de toit Ubbink testée en toute transparence



Performances validées auprès d'un laboratoire indépendant



Conformes au DTU 68.3 et CPT 3828



Des performances vérifiées




Une solution pour chaque toit

Des performances conformes à la réglementation en vigueur

DTU 68.3 VMC auto-réglable

PERTES DE CHARGE EN PRESSION TOTALE*

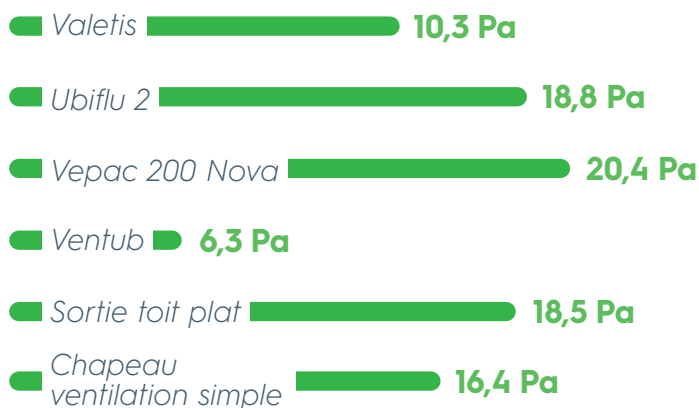


25 Pa

Limite DTU 68.3

*pour 200m³

CPT 3828 VMC hygro-réglable

PERTES DE CHARGE EN PRESSION STATIQUE

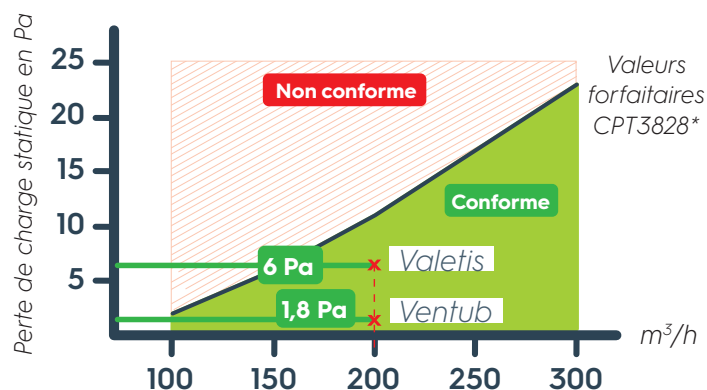

Les sorties de toit Valetis et Ventub sont conformes aux exigences du CPT 3828


*valeur de référence pour les calculateurs et bureaux d'études

Sortie de toit VMC Ubiflu 2 universel anthracite avec multidiam


Référence : 15380304

Check-list pour une conformité de la sortie de toit pour l'extraction de VMC RE2020, DTU 68.3 et CPT 3828


- ✓ Pertes de charge <25 Pa à 200 m³/h en pression totale pour VMC auto-réglable.
- ✓ Pertes de charge <11.11 Pa à 200 m³/h en pression statique pour VMC hygro-réglable.
- ✓ Le diamètre de raccordement n'est pas inférieur à 160 mm.
- ✓ Le diamètre de raccordement est au minimum équivalent au diamètre de raccordement du piquage de rejet du groupe d'extraction.
- ✓ Équipé d'un système permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et des nuisibles.
- ✓ Positionnée dans le 1/3 supérieure de la toiture.
- ✓ Une distance minimale de 40 cm avec toute baie ouvrante et 60 cm avec toute entrée d'air de ventilation (entrée ou prise d'air).




Valetis




Ubiflu 2



Vepac
200 Nova



Ventub



Sortie de
toit plat



Chapeau de
ventilation simple

