

Sortie de toit VMC Valetis universel anthracite avec multidiam



Référence : 172123

Présentation du produit

Sortie de toit haute performance pour l'extraction d'air d'une VMC simple ou double-flux ou tout autre système raccordé (chauffe-eau thermodynamique, hotte de cuisine ...). Ses excellentes performances aérauliques permettent d'améliorer l'efficacité du réseau de ventilation et de maximiser la conformité du réseau.

- Solin d'étanchéité Ubiflex® (500 x 600 mm) permettant de s'adapter à de nombreuses tuiles
- Avec adaptateur multi-diamètre
- Très faibles pertes de charge (testé auprès du laboratoire CETIAT)
- Conforme DTU 68.3 et CPT 3828
- Compatible RE 2020

Dimensions produit

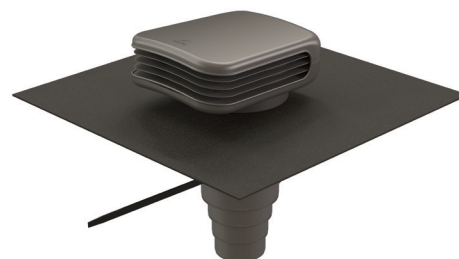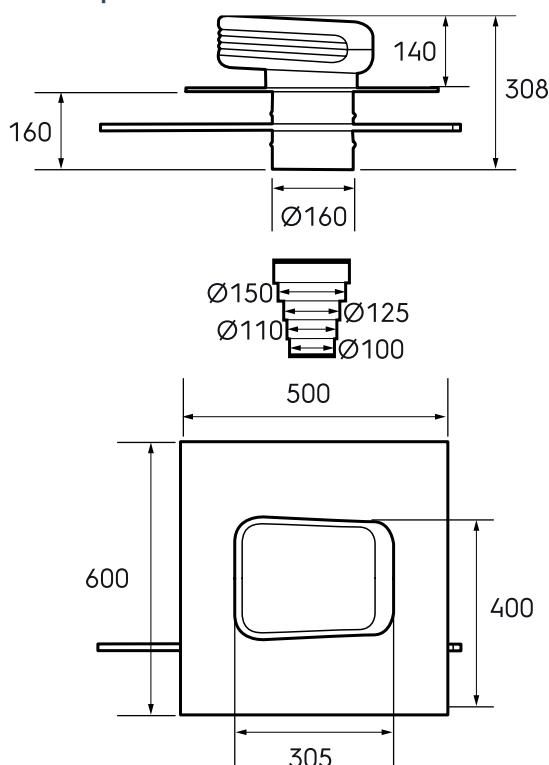

PRESSION STATIQUE
6 Pa
Pour 200 m³/h
PERTES DE CHARGE

PRESSION TOTALE
10 Pa
Pour 200 m³/h
PERTES DE CHARGE

Spécifications techniques

Technique	
Couleur	Gris
Diamètre	160 mm
Sens d'écoulement de l'air	Extraction

Sortie de toit VMC Valetis universel anthracite avec multidiam



Référence : 172123

Spécifications techniques (suite)

Installation	
Angle du toit (min.)	16 °
Angle du toit (max.)	55 °
Dimensions	
Longueur brute	500 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	308 mm
Poids net	2.39 kg

Sortie de toit VMC Valetis universel anthracite avec multidiam

Référence : 172123



SORTIES DE TOIT UBBINK POUR L'EXTRACTION DE VMC SIMPLE ET DOUBLE-FLUX

La performance des sorties de toit Ubbink testée en toute transparence



Performances validées auprès d'un laboratoire indépendant



Conformes au DTU 68.3 et CPT 3828



Des performances vérifiées




Une solution pour chaque toit

Des performances conformes à la réglementation en vigueur

DTU 68.3 VMC auto-réglable

PERTES DE CHARGE EN PRESSION TOTALE*

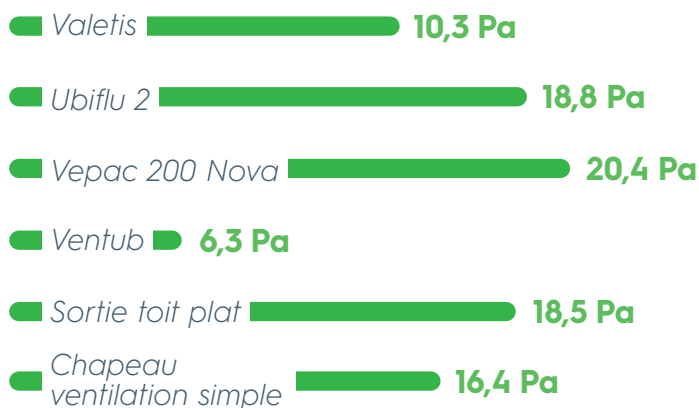


Limite DTU 68.3

*pour 200m³

CPT 3828 VMC hygro-réglable

PERTES DE CHARGE EN PRESSION STATIQUE

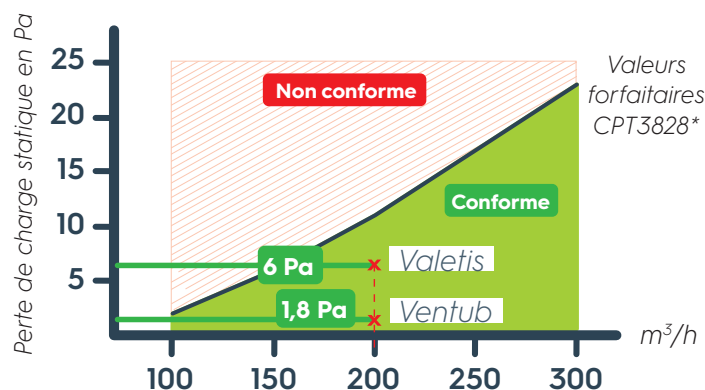

Les sorties de toit **Valetis** et **Ventub** sont conformes aux exigences du CPT 3828

*valeur de référence pour les calculateurs et bureaux d'études


Sortie de toit VMC Valetis universel anthracite avec multidiam

Référence : 172123


Check-list pour une conformité de la sortie de toit pour l'extraction de VMC

RE2020, DTU 68.3 et CPT 3828


- ✓ Pertes de charge <25 Pa à 200 m³/h en pression totale pour VMC auto-réglable.
- ✓ Pertes de charge <11.11 Pa à 200 m³/h en pression statique pour VMC hygro-réglable.
- ✓ Le diamètre de raccordement n'est pas inférieur à 160 mm.
- ✓ Le diamètre de raccordement est au minimum équivalent au diamètre de raccordement du piquage de rejet du groupe d'extraction.
- ✓ Équipé d'un système permettant d'éviter la pénétration des eaux de pluie et des nuisibles.
- ✓ Positionnée dans le 1/3 supérieure de la toiture.
- ✓ Une distance minimale de 40 cm avec toute baie ouvrante et 60 cm avec toute entrée d'air de ventilation (entrée ou prise d'air).




Valetis




Ubiflu 2



Vepac
200 Nova



Ventub



Sortie de
toit plat



Chapeau de
ventilation simple



ubbink
Build smart.